

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Vondroušova 1167 - 9, k.ú.**
729 701, p.č. 1293/282, ...
 PSČ, místo: **16300, Praha - Řepy**
 Typ budovy: **Bytový dům**
 Plocha obálky budovy: **5043.99** m²
 Objemový faktor tvaru A/V: **0.25** m²/m³
 Celková energeticky vztažná plocha: **5892.61** m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

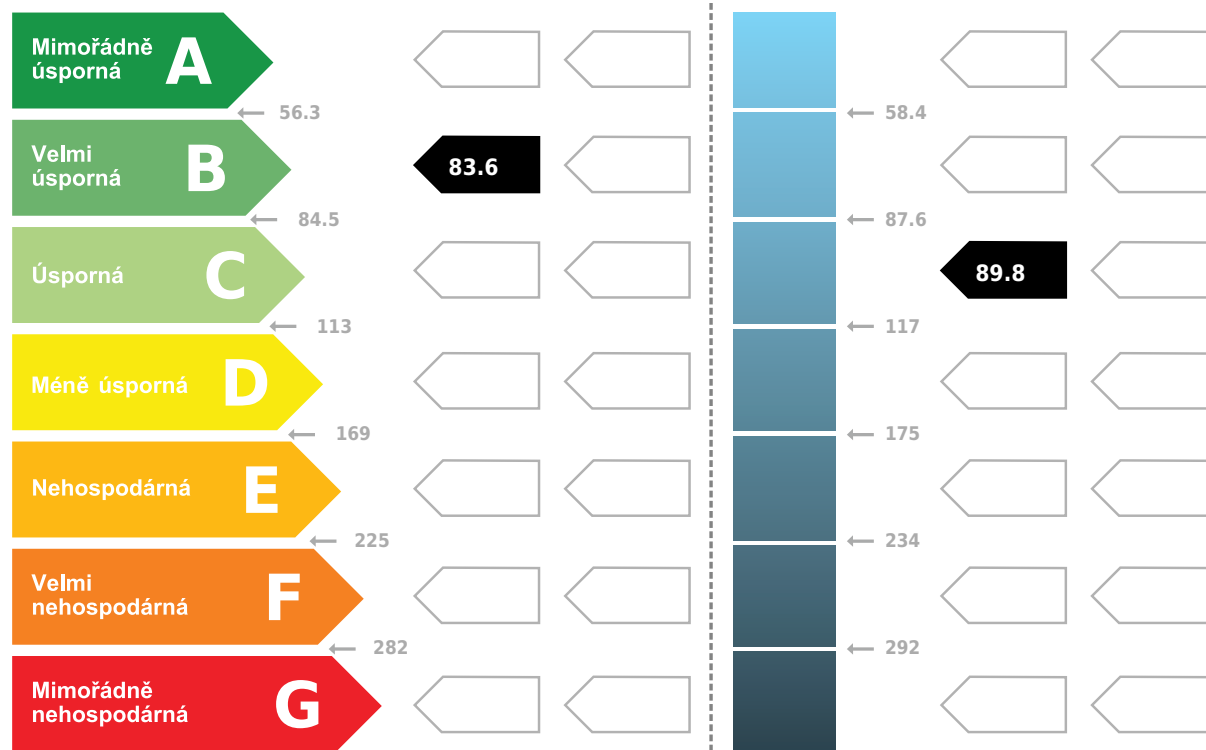

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

492.4

529.2


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Sřechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení, jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGOŠETELŮ NA DODANÉ ENERGI

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

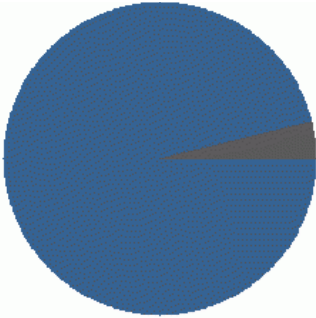

- CZT - OZE<=50%: 473.9
- elektrická energie: 18.4

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)
Mimořádně úsporná							
A	←	←	←	←	←	←	←
B	←	←	←	←	←	←	←
C	←	←	←	←	←	←	←
D	←	←	←	←	←	←	←
E	←	←	←	←	←	←	←
F	←	←	←	←	←	←	←
G	←	←	←	←	←	←	←
Mimořádně nešopárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	0.34	389.0	66.0	66.0	66.0	14.6	2.9
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	389.0	389.0	86.3	86.3	86.3	86.3	16.9

Zpracovatel: Ing. Pavel Morávek Kontakt: U Stírky 2036/8, 18200, Praha 8 +420 602 458 319 / pav.moravek@seznam.cz	Osvědčení č.: 476 Vyhотовeno dne: 28.10.2015 Podpis:
--	--